


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

заместитель главы м. р. Шенталинский

 /A. С. Гурьянов /

подпись

Ф. И.О.

« 05 »

12

2019 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 2 от 05 декабря 2019 г.

структурное подразделение детский сад «Чулпан» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с.Денискино муниципального района Шенталинский

Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446924, Самарская область, Шенталинский район, с. Денискино, ул. Советская, д. 66, 446924, Самарская область, Шенталинский район, с. Денискино, ул. Куйбышева , д. 48»А», 88465234125, denisk_sch@samara.edu.ru, Мингазов Рафик Абрагович, директор
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Денискино
2. Ведомственная принадлежность министрство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная _____
 (федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 23, 36 _____
 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, 1 этаж, кирпич _____
 (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 5, 1 основной, 2 запасных

8. Год постройки 1976 _____

9. Год последней реконструкции реконструкция не проводилась _____

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	маршрутного транспорта нет		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет		
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет		
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения		Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет		
Поручни на лестницах			

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> 1,2 м	1,4 м	K, O		
	Информация об объекте	наличие	K,O	K, O, C, Г	Разместить информацию об объекте для инвалидов категорий Г	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	K, Г	Установить указатели движения	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> 2,0 м	> 2,0 м	K		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	> 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	K		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	C	Установить тактильную полосу перед съездом	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	C		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	препятствий на тротуаре нет	C		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	C		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	< 0,025 м	K, C, O		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	> 0,05 м	K, C, O		
	Места отдыха**	наличие	нет	K, O	Создать места отдыха	
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - нет					
	Расстояние до входа в здание	< 50 м	< 50 м	K, O		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		K		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		K		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.4. Открытая лестница - нет						
	Ширина лестничных маршей	> 1,35 м		O, C		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		O, C		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		O, C		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м		O, C		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м		O, C		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	> 0,8-0,9 м		C		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		O, C		
	Поручни с двух сторон:	наличие		O, C		
	расстояние между поручнями	> 1,0 м		O, C		
	высота поручней	0,9 м		O		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		O		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		O, C		
1.5. Пандус на рельефе - нет						
	Высота подъема одного марша	< 0,8 м		K		
	Угол уклона	< 5 °		K		
	Поручни с двух сторон:	наличие		K, O		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		K, O		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		K		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		O		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		K, O		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		K, O		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		K		
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м		K		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 x 1,5 м		K		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м				
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м		K		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		K, O		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,45 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	> 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,5 x 4,0 м	O, C		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	> 2,2 x 2,2 м	Пандуса нет	K	Установить пандус	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	K, O, C	Установить поручни (ограждение)	
	Навес	наличие	есть	K, O		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	есть	K, O, C		
	Информация об объекте	наличие	есть	Г		
	Система вызова помощи	наличие	нет	K	Установить систему вызова помощи	
	2.2. Лестница наружная - нет					
	Нескользкое покрытие	наличие		O, C	Установить нескользкое покрытие	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		C	Установить тактильную полосу	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		C	Установить тактильную полосу	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		C		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		O, C		
	Поручни с двух сторон:	наличие		O, C	Установить поручни с двух сторон соответствующие требованиям	
	высота поручней	0,9 м		O, C		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		O, C		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		O, C		
	Разделительные поручни при ширине марша > 4 м**	наличие		O, C		
	2.3. Пандус наружный - нет					
	Ширина марша	> 1,0 м		K		
	Угол уклона	< 5 °		K		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	< 0,8 м		K		
	Поручни с двух сторон:	наличие		K, O		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		K, O		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		K		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		O		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		K, O		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		K, O		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м		K		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> 1,5 м		K		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> 1,5 x 1,5 м		K		
	в нижнем окончании пандуса	> 1,5 x 1,5 м		K		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		K, O		
	Нескользкое покрытие	наличие		K, O		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		K		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	C	Установить звуковой маяк у входа	
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	Установить световой маяк у входа	
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина x ширина)	> 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5-1,8) x 2 м	2,8 x 2,4 м	K		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	(Р)	K, O		
	Ширина дверного проема	> 1,2 м, при реконструкции - > 0,9 м	1,1 м,	K, O		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < 0,028 м	0,05 м. 0,07 м	K		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие		C		

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

	3.1. Лестница на уровень 1 -го этажа - нет					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		C		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		O, C		
	Поручни с двух сторон:	наличие		O, C		
	на высоте 0,9 м			O, C		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		O, C		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		O, C		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина марша	> 1,0 м		K		
	Угол уклона	< 5 °		K		
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 x 1,5 м		K		
	Поручни с двух сторон:	наличие		K, O		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		K, O		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		K		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		O		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		K		
	завершающие горизонтальные части поручней	> 0,3 м		K, O		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		K		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		K		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		K		
	мобильный	наличие		K		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	> 1,2 м	> 1,2 м	K		
	Разворотные площадки	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5	K		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			M			
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> 1,0 м	устройства и турникетов нет	K, O		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	K, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	K, Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	C	Установить речевые информаторы и маяки	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	Установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	Установить аудиовизуальные информационно-справочные системы	
	Тактильная схема	наличие	нет	C	Создать тактильную схему	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	есть	K, O, C, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (O): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> 1 на этаж	> 1 на этаж	O		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> 1 на этаж	> 1 на этаж	K		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< 0,1 м		C		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	C	Установить рифленую и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями	
	Опорные устройства	наличие	нет	O, C	Установить опорные устройства	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	C	Создать контрастную маркировку дверных проемов	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)- нет					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		O, C		
	Контрастная маркировка	наличие		C		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		O		
	на высоте 0,9 м			O		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		K		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		O		
	3.5. Пандус внутренний на этаже - нет					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина марша	> 1,0 м		K		
	Угол уклона	< 5 °		K		
	Разворотные площадки внизу, вверху	> 1,5 x 1,5 м		K		
	Поручни с двух сторон:	наличие		K, O		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		K		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		O		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		K		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) - нет					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	тактильной полосы нет	C	Установить рельефные (тактильные) полосы	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		C		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		C		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		O, C		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		O, C		
	на высоте	0,9 м		O, C		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		O, C		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	> 0,3 м		O, C		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		C		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие		C		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	3.7. Лифт пассажирский - нет					
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > 1,1 x 1,4 м		K		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > 0,95 м, для действующих объектов - > 0,8 м		K		
	Зеркало**	наличие		K		
	Поручни**	наличие		O		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		K		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		C		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		C		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет					
Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		K		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	> 1,2 м		K		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете № 1-11					
Ширина проема двери	> 0,9 м	> 0,9 м	K		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота порога	отсутствие	отсутствуют	K, O		
	Информация тактильная	наличие	нет	C	Создать тактильную информацию	
	Информация визуальная контрастная: размещение на высоте**	наличие < 1,8 м	есть < 1,8 м	K, O, C, Г K		
	высота прописных букв**	> 0,025 м	> 0,02 м	C	Заменить информацию на информацию с высотой прописных букв > 0,025 м	
	Габариты зоны сидения (глубина)	> 1,2 м	> 1,2 м	O		
	Зона для кресла-коляски	> 1,5 x 1,5 м	> 1,5 x 1,5 м	K		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,7-0,8 м	K, O		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов все 11 кабинетов идентичны					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № 1-11					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> 1,2 м	> 1,2 м	K		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	нет	K		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона) -нет					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина х глубина	1,5 x 1,5 м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - нет					
	Доля мест для колясочников	> 2 %		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	есть	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов -нет					
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	Оборудовать санузел для инвалидов	
	Знак доступности помещения	наличие		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильная маркировка санузла	наличие		C		
	Ширина дверного проема	> 0,9 м		K, O		
	Направление открывания дверей	наружное		K		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.		K, O		
	ширина дверного проема	> 0,9 м		K, O		
	габариты (минимальная глубина)	> 1,8 м		K, O, C		
	габариты (минимальная ширина)	> 1,65 м		K, O, C		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие		K, O		
	откидные поручни**	наличие		K		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> 0,75 x 1,2 м		K		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		O		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м		K, O		
	опорный поручень	наличие		O		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		K, O		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие		K, O		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> 1,30 x 0,85 м		K		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		O		
	Зеркало поворотное	наличие		K, O		
	Писсуар на высоте от пола	< 0,4 м или вертикальной формы		K		
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> 0,9 x 1,5 м		K, O		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> 0,48 x 0,85 м		K, O		
	опорный поручень	наличие		K, O		
	Система тревожной сигнализации	наличие		K, O, C		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	K, O, Г, С		
	Надписи:	наличие	есть	K, O, Г, С		


№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	размещение на высоте	> 1,5 м и < 4,5 м	> 1,5 м и < 2,5 м	K, O, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	> 0,025 м	K, O, Г, С	Заменить на надписи с высотой прописных букв > 0,075 м	
	освещенность	наличие	нет	K, O, Г, С	Установить освещение надписей	
	Указатели, пиктограммы:	наличие		K, O, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	1,3-1,4 м	K, O, Г, С		
	высота прописных букв	> 0,075 м	> 0,15 м	K, O, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	K, O, Г, С	Установить освещение пиктограмм	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	C	Установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота размещения	1,3-1,4 м		C		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		C		
	на кнопках управления лифта	наличие		C		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		C		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	Установить текстофон (текстовый телефон), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильный аппарат	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	C, Г	Установить телефон с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	нет	K	Установить таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	C	Установить речевые информаторы и маяки	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	C	Установить звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	Г, С	Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		K, C, O, Г	Установить малогабаритную аудиовизуальную информационно-справочную систему	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	Установить индукционную систему	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

Объект для инвалидов и других маломобильных групп населения доступен частично и избирательно.

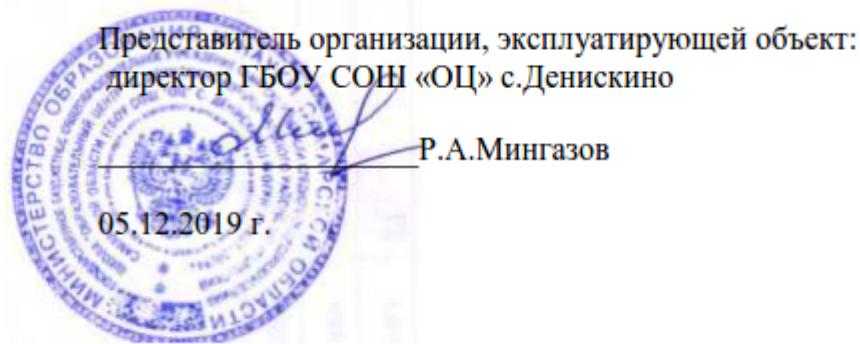

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил жилищной политики для маломобильных групп населения) (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от"

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

** Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.»